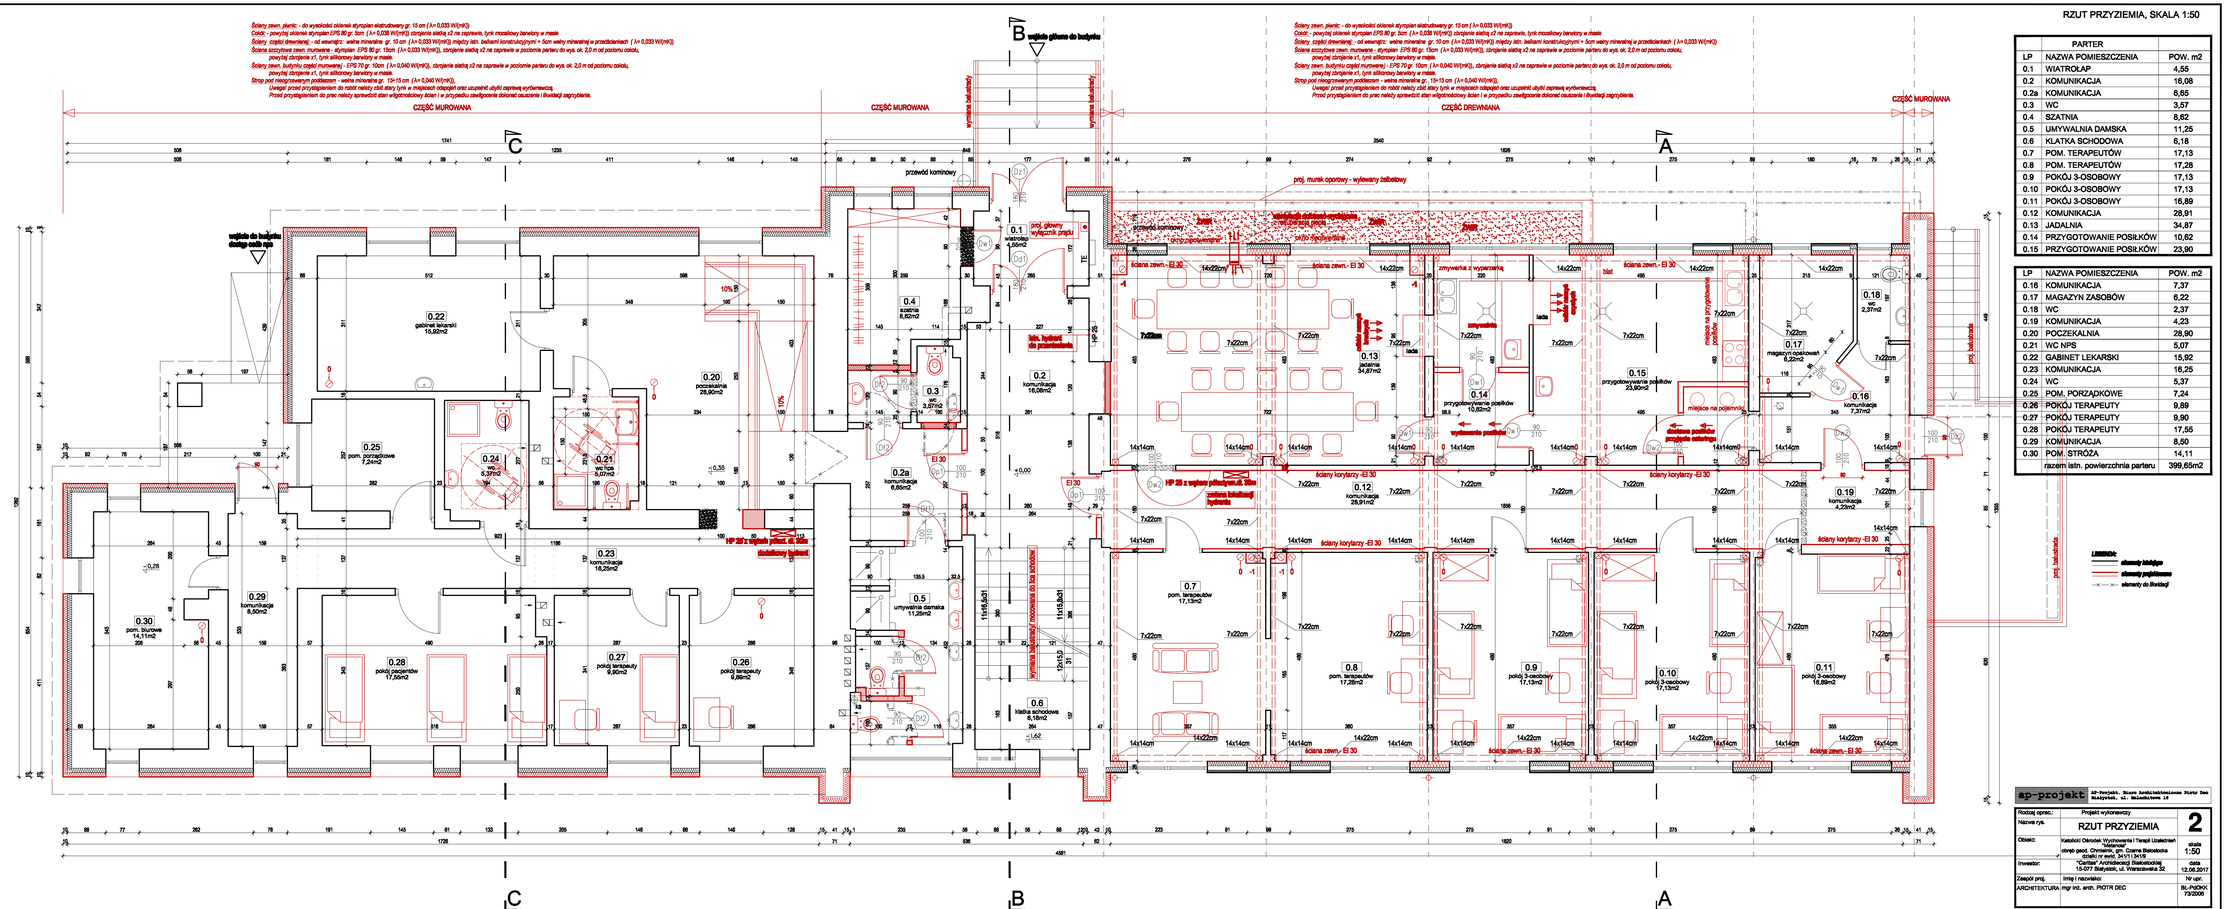
Ściany zewn. płytkie: - do wysokości okienek stropodan elastyzowany gr. 15 cm (λ= 0,033 W/(mK))
Cokół: - powyżej okienek styropian EPS 80 gr. 5cm (λ= 0,039 W/(mK)) zbrojenie siatką z2 na zaprawie, tynk mozaikowy barwiony w masie
Ściany, części drewniane: - od wewnątrz: wełna mineralna gr. 10 cm (λ= 0,033 W/(mK)) między łatn. belkami konstrukcyjnymi + 5cm wełny mineralnej w przeciwlistwach (λ= 0,033 W/(mK))
Ściana szczytowa zewn. murowana - styropian EPS 80 gr. 15cm (λ= 0,033 W/(mK)), zbrojenie siatką z2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu,
powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Ściany zewn. budynku części murowanej - EPS 70 gr. 10cm (λ= 0,040 W/(mK)), zbrojenie siatką z2 na zaprawie w poziomie parteru do wys. ok. 2,0 m od poziomu cokołu,
powyżej zbrojenie x1, tynk silikonowy barwiony w masie.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem - wełna mineralna gr. 15+15 cm (λ= 0,040 W/(mK)),
Uwaga! przed przystąpieniem do robót należy zbić stary tynk w miejscach odpadni oraz uzupełnić ubytki zaprawą wyrównawczą.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian i w przypadku zawilgocenia dokonać osuszenia i tkwiłagi zagruzlenia.
CZĘŚĆ MUROWANA
CZĘŚĆ DREWNIANA
wejście do budynku
wejście do budynku dodatkowe wejście
wejście do budynku dodatkowe wejście przez podjazd
wejście do budynku dodatkowe wejście przez podjazd
wejście do budynku dodatkowe wejście przez podjazd